


SCHEMAT INSTALACJI MONITORINGU I KONTROLI DOSTĘPU

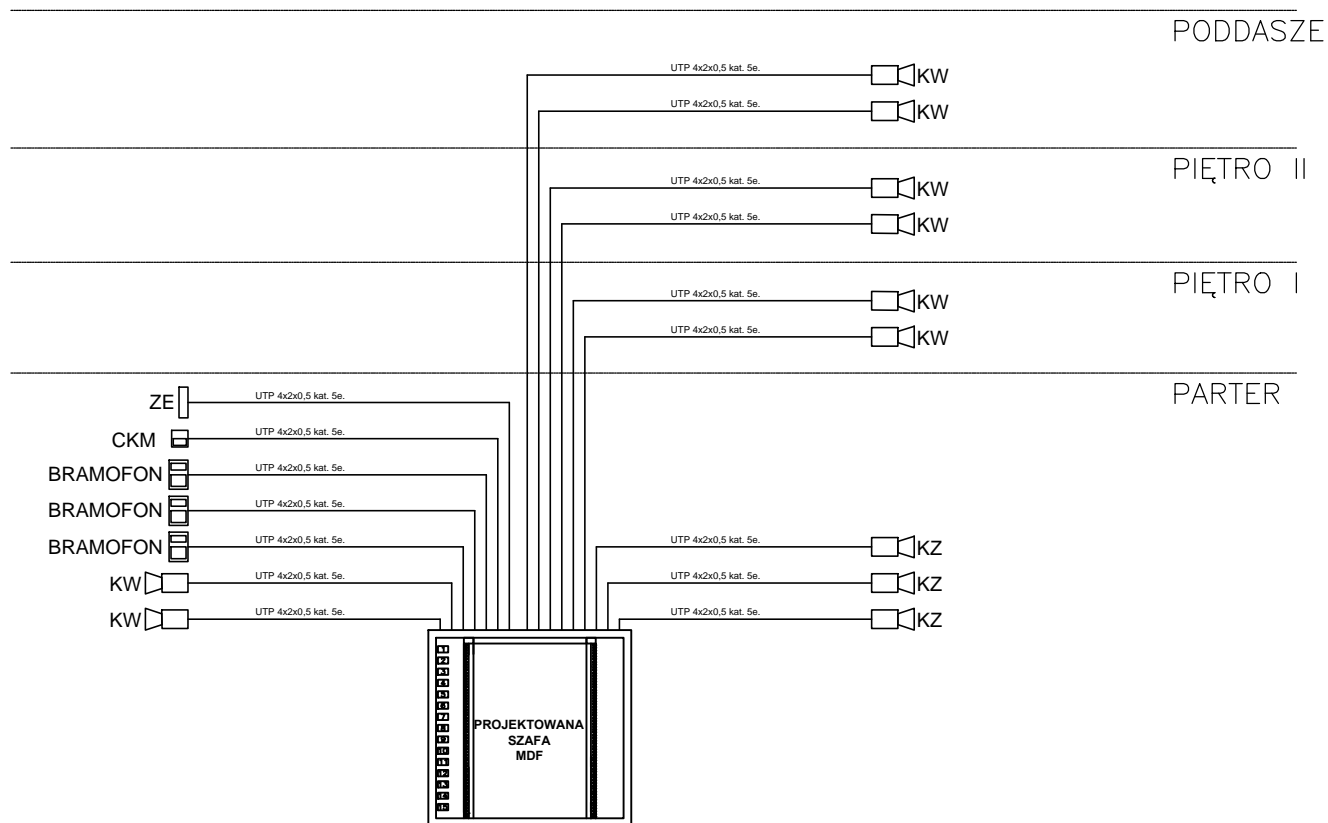

Legenda:

KZ	Kamera zewnętrzna IP 2Mpx, 25k/s z obiektywem 3,3-12mm z podświetlaczem podczerwieni 30m, czułość 0,1 lux/F1.4 (kolor), zasilanie POE standard 802.3af.
KW	Kamera wewnętrzna IP 2Mpx, 25k/s z obiektywem 3,3-12mm z podświetlaczem podczerwieni 15m, czułość 0,1 lux/F1.4 (kolor), zasilanie POE standard 802.3af.
BRAMOFON	Bramofon np. DB-07 do central firmy Platan
CKM	Czytnik kart magnetycznych np. CZ-EMM3 prod. Satel
ZE	Zwora elektromagnetyczna montowana w drzwiach np. EL-600 prod. Scot

Zespół Usług Technicznych "PROBUD"

ul. Warszawska 53, 58-307 Wałbrzych

Opracował:	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/D0Ś/03		Data: 09.2014
Asystent:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński			Stadium: PW.
Temat:	Instalacje niskoprądowe dla obiektu "Waligóra" przy ul. Głównej 38 w Sokołowsku			Skala: —
Inwestor:	Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowsku ul. Parkowa 3, 58–351 Sokołowsko			Nr rys.: E–23
Tytuł rys.:	SCHEMAT INSTALACJI MONITORINGU I KONTROLI DOSTĘPU			