



ELEWACJA ZŁACZ ZP, Z-SZR, ZO

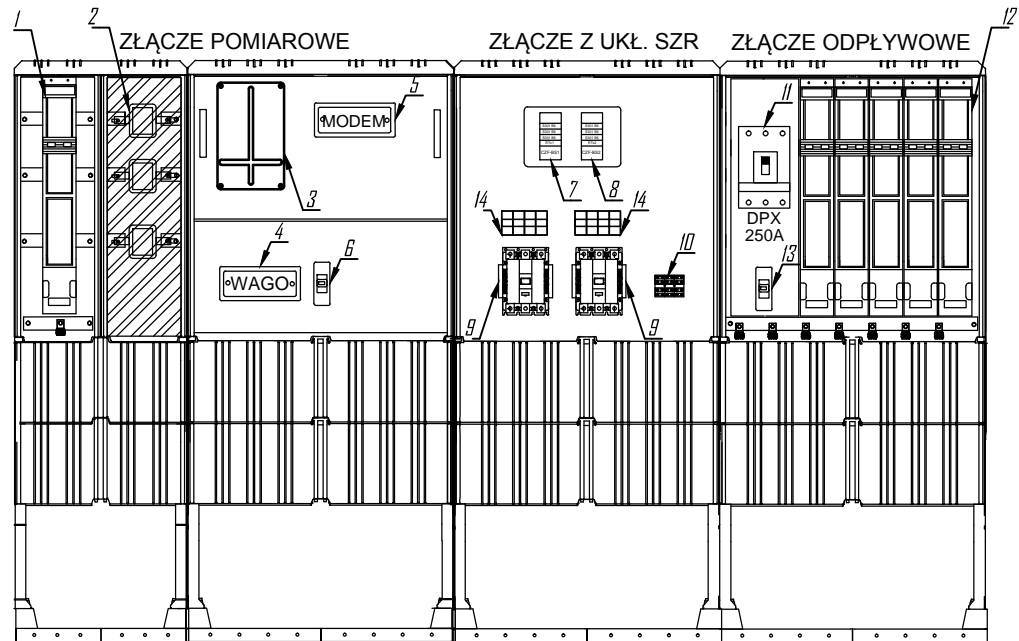

LEGENDA:

- 1 - rozłącznik bezpiecznikowy (zab. przedlicznikowe),
- 2 - przekładniki prądowe 200/5A),
- 3 - elektroniczny licznik energii elektrycznej,
- 4 - listwa pomiarowa WAGO,
- 5 - modem,
- 6 - wyłącznik instalacyjny S301 B6A,
- 7 - przekaźniki czasowe,
- 8 - kontrola (czujniki) zaniku faz,
- 9 - styczniki 220A,
- 10 - listwa zaciskowa 3x120mm²
- 11 - wyłącznik mocy typu DPX 250A z cewką wybijawką MX230V AC,
- 12 - rozłączniki bezpiecznikowe 160A.
- 13 - wyłącznik instalacyjny S301 B6A (zab. p.poż),
- 14. - ograniczniki przepięć B+C.

UWAGA:

- szafki należy wykonać jako szafki wolnostojące IP43 (np. prod. ZPUE)



**Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a**

Projektant br. inst. elektryczne	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03	Data: 08.2014 r.
Asystent br. inst. elektryczne	mgr inż. Krzysztof Leszczyński		
Zadanie:	Budowa agregatu prądotwórczego wraz z linią kablową dla zasilania rezerwowego budynku Szpitala Rehabilitacyjnego Hematologicznego "ORLIK" w Kudowie Zdroju (działka nr 44, obręb 0001 Bukowina)		Skala: -
Inwestor:	Zarząd "Dolnośląskie Sanatoria" Sp z o.o. ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko		Stadium: PW
Tytuł rys.:	ELEWACJA ZŁACZ ZKP, Z-SZR, ZO		Nr rys.: 7/IE
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstępiony komuników, bez pisemnej zgody firmy projektowej			

Skala:
-
Stadium:
PW
Nr rys.:
7/IE