


TABLICA TPW



NUMER OŚWIĘTLENIA	1	2	3	4	5	6	7	8
MOC [W]	4,0	-	-	10	-	10	-	20
PRĄD [A]	-	-	-	4	-	10	-	20
NAZWA ODB.	ZASILANIE Z SZAFKI SP	OCHRONA P.PRZEPięCIOWA	KONTROLA NAPIĘCIA	SIŁOWNIKI BELIMO CZERPNIA, WYRZUTNIA OŚWIĘTLENIE	POMIESZCZENIA Z AGREGATEM OŚWIĘTLENIE	POMIESZCZENIA Z AGREGATEM OŚWIĘTLENIE	AGREGAT POTRZEBY WŁASNE OŚWIĘTLENIE	STEROWANIE ZE STYKU AGREGATU
TYP I PRZĘKRÓJ	HDGs 5x4	-	-	YDY2o 3x1,5	YDY2o 4x1,5	YDY2o 3x2,5	YDY2o 5x2,5	-

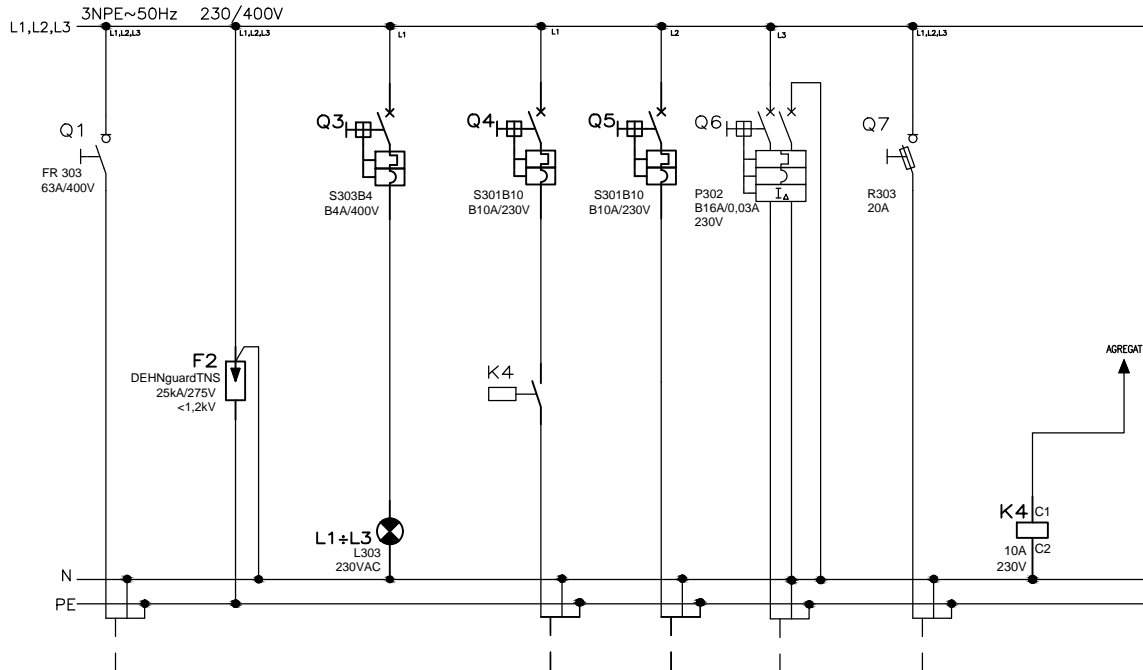

**Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a**

Projektant br. inst. elektryczne	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03		Data:
Asystent br. inst. elektryczne	mgr inż. Krzysztof Leszczyński			08.2014 r.
Zadanie:	Budowa agregatu prądowłórczego wraz z linią kablową dla zasilania rezerwowego budynku Szpitala Rehabilitacyjnego Hematologicznego "ORLIK" w Kudowie Zdroju (działka nr 44, obręb 0001 Bukowina)			Skala:
Inwestor:	Zarząd "Dolnośląskie Sanatoria" Sp z o.o. ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko			-
Tytuł rys.:	SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH - TPW			Stadium: PW
				Nr rys.: 8/IE
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odtworzony w inny sposób bez pisemnej zgody firmy projektowej				