


TABLICA TPW



NUMER OBWODU	1	2	3	4	5	6	7	8
MOC [W]	4,0	-	-	10	10	16	20	-
PRĄD [A]	-	-	4	-	-	-	-	-
NAZWA ODB.	ZASILANIE Z SZAFKI SP	OCHRONA P.PRZEPięCIOWA	KONTROLA NAPIĘCIA	SIŁOWNIK BELIMO ZAB. W CZERPNI OBWÓD 4	ÓŚWIETLÉNIE POMIESZCZENIA Z AGREGATEM OBWÓD 5	CNIĄZDA POMIESZCZENIA Z AGREGATEM OBWÓD 6	AGREGAT POTRZEBY WŁASNE OBWÓD 7	STEROWANIE ZE STYKU AGREGATU
TYP I PRZEXRÓJ	HD68 5x4			YDY20 3x1,5	YDY20 4x1,5	YDY20 3x2,5	YDY20 5x2,5	-

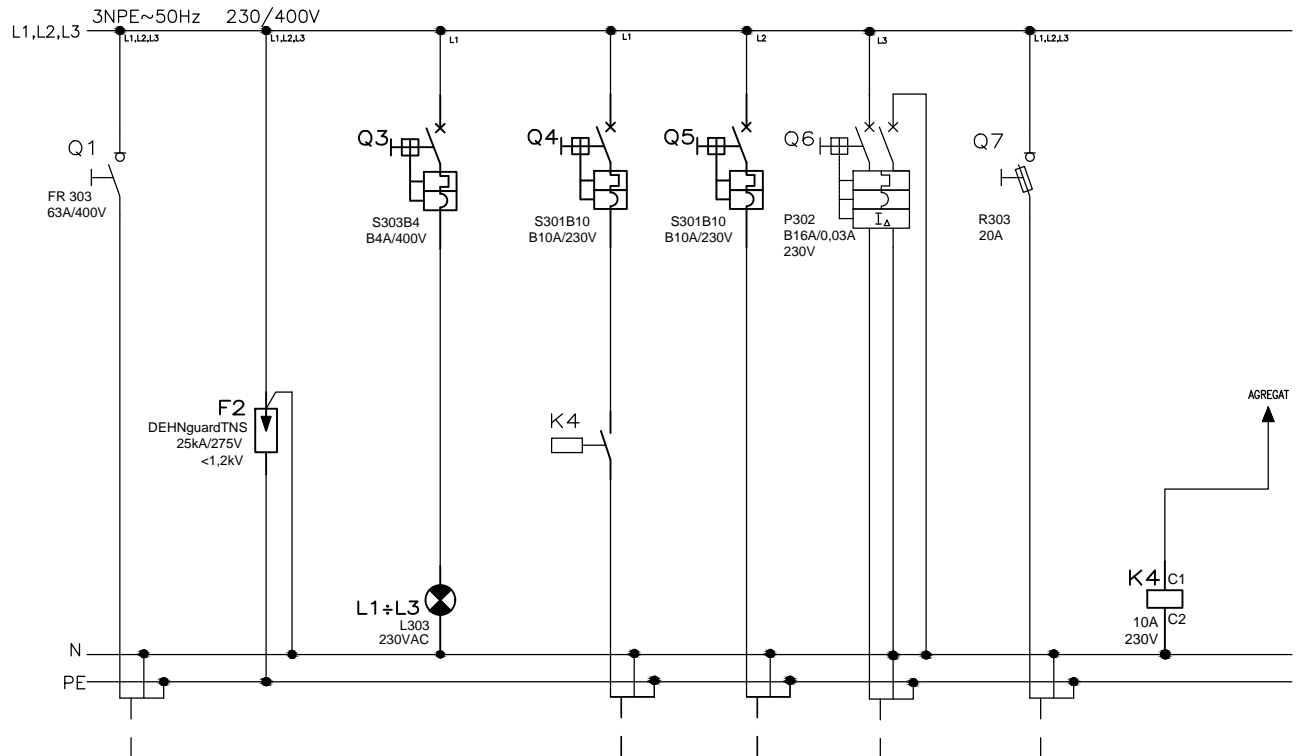

**Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a**

Projektant br. inst. elektryczne	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03	Data: 08.2014 r.
Asystent br. inst. elektryczne	mgr inż. Krzysztof Leszczyński		
Zadanie:	Budowa agregatu prądowłórczego wraz z linią kablową dla zasilania rezerwowego budynku Szpitala Rehabilitacyjnego Hematologicznego "ORLIK" w Kudowie Zdroju (działka nr 44, obręb 0001 Bukowina)		Skala: -
Investor:	Zarząd "Dolnośląskie Sanatoria" Sp z o.o. ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko		Stadium: PB
Tytuł rys.:	SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH - TPW		Nr rys.: 8/IE

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej